

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SCHEMA ELETTRICO

QUADRO POWER CENTER

Committente

REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO
AVICOLO PER GALLINE
CASCINA GARRU'
CASEI GEROLA (PV)

Disegno N°: **E-01**

NORME CEI EN 61439-1/2/3
NORME CEI 23-49; CEI 23-51

PROGETTO PRELIMINARE

DIRETTIVE 2014/30/UE; 2014/35/UE

Revisione

Descrizione

Data

Firma

BRM S.R.L.
ELETTROIMPIANTI

VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV)
TEL. 0381 310719/20

Nome File	6280
Directory	ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA
Esecutore	DD
Data	31/07/2023

Descrizione

SCHEMA ELETTRICO
QUADRO POWER CENTER

Destinazione

REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO PER GALLINE
CASCINA GARRU' - CASEI GEROLA (PV)

Foglio

1


Segue

2

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Costruttore BRM		<p>DA TRASFORMATORE MT/BT CAVO FG16R16 6(1x150mmq)+150N+150T 400/230V-50Hz</p>							
Numero di matricola	6280								
Installazione	A PAVIMENTO								
Grado di protezione IP	40								
Tensione nominale V	400/230V-50Hz								
Tensione ausiliari V	230								
Corrente nominale A	630								
Corrente di c.c. kA	15								
Note									

SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA			INTERRUTTORE GENERALE		SCARICATORE TRIFASE	ALIMENTAZIONE QGBT	AUSILIARI MT	LUCE/FM LOCALE
POTENZA								
TENSIONE	V		400/230		400/230	400/230	400/230	400/230
INTERRUTTORE	CORRENTE A		4x630A				4x16	4x16
	CORRENTE Id A		REG./SEL.				0,03	0,03
	TEMPO Id							
	TIPO		NSX630N				iC60L VIGI	iC60L VIGI
CONTATTORE	CORRENTE A							
	BOBINA V							
	TIPO							
CAVO	SEZIONE mmq					6(1x150mmq)+150N+150T	5G4	5G4
	SIGLA							
	TIPO					FG16R16	FG16OR16	FG16OR16
NOTE								

<p>BRM S.R.L. ELETTROIMPIANTI VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV) TEL. 0381 310719/20</p>	Nome File	6280	<p>Descrizione SCHEMA ELETTRICO QUADRO POWER CENTER</p> <p>Destinazione REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO PER GALLINE CASCINA GARRU' - CASEI GEROLA (PV)</p>	Foglio	2
	Directory	ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA		Segue	3
	Esecutore	DD			
	Data	31/07/2023			

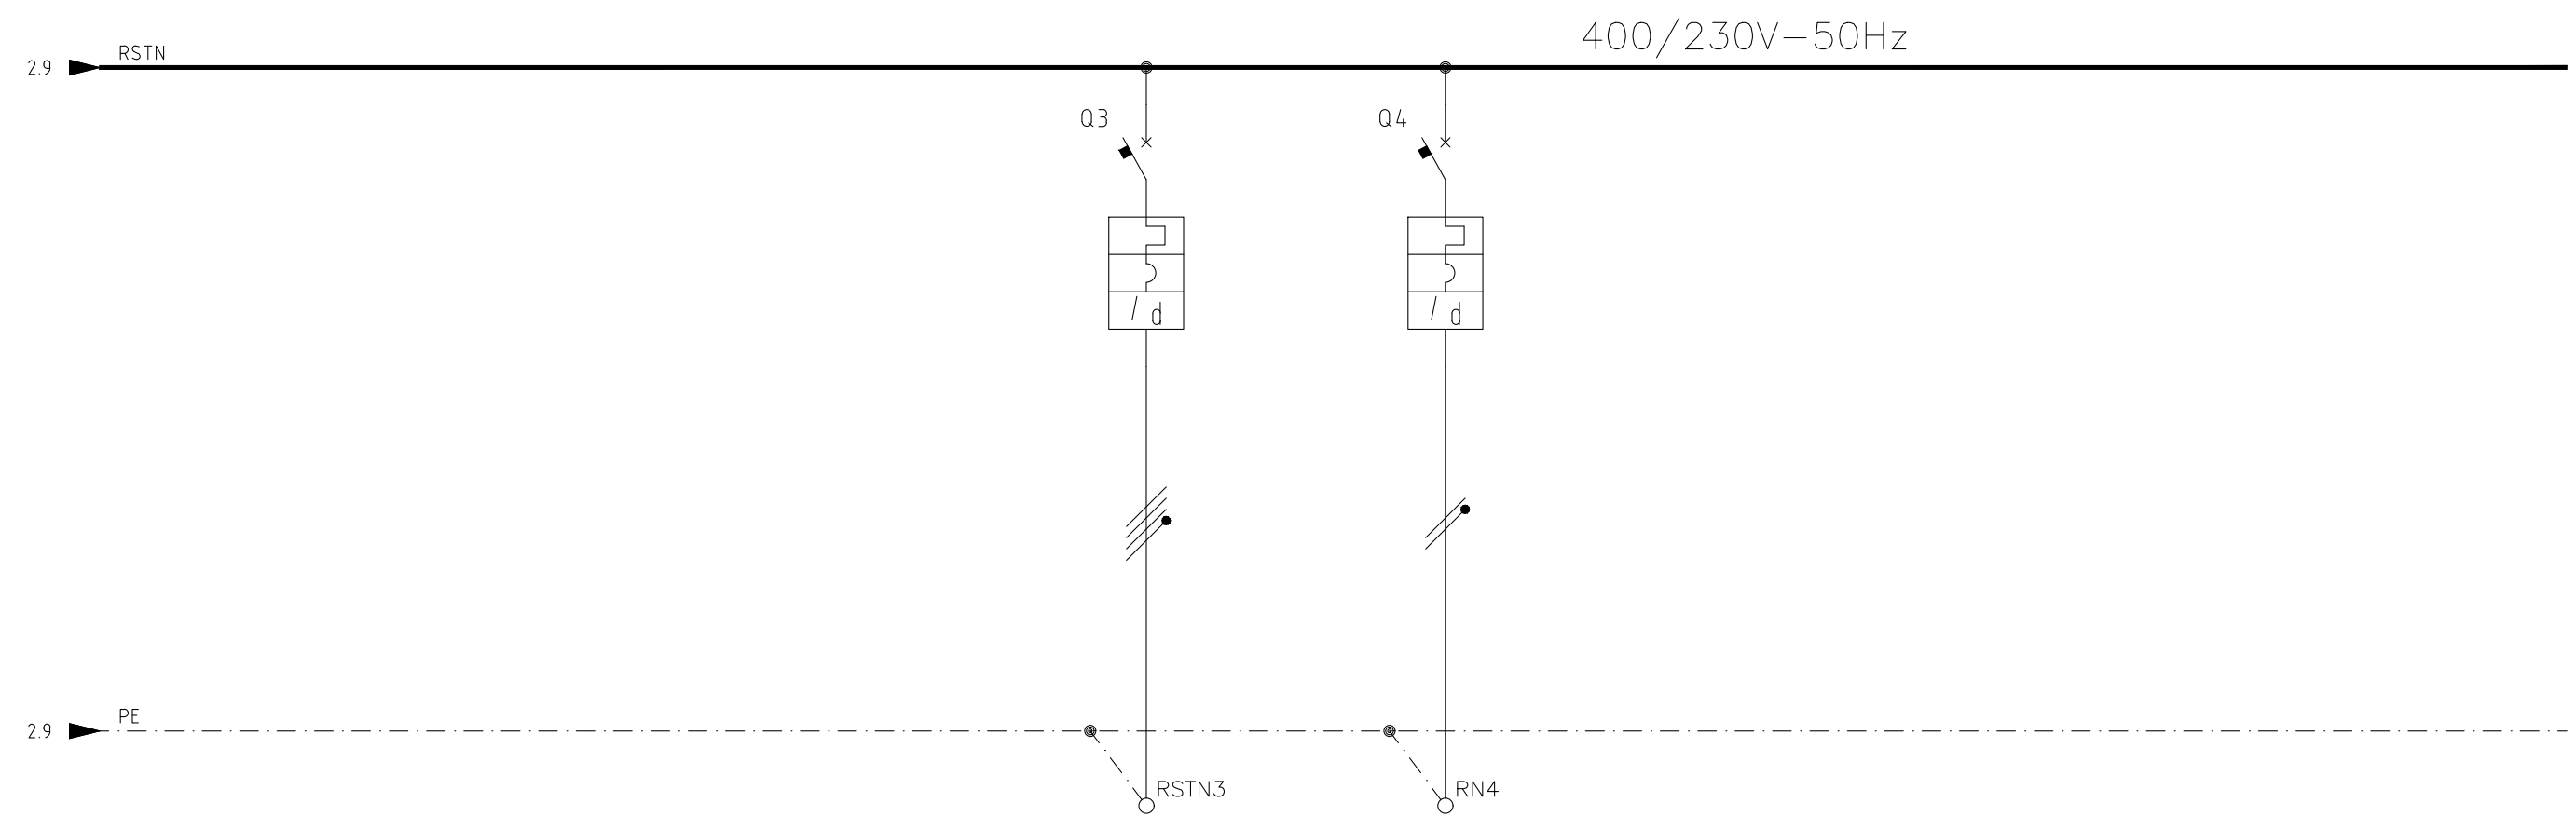

SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA			DISPONIBILE	DISPONIBILE				
POTENZA								
TENSIONE	V		400/230	230				
INTERRUTTORE	CORRENTE A		4x20	2x16				
	CORRENTE I _d A		0,03	0,03				
	TEMPO I _d							
	TIPO		iC60L VIGI	iC60L VIGI				
CONTATTORE	CORRENTE A							
	BOBINA V							
	TIPO							
CAVO	SEZIONE mmq							
	SIGLA							
	TIPO							
NOTE								

BRM S.R.L.
ELETTROIMPIANTI

VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV)
TEL. 0381 310719/20

Nome File	6280
Directory	ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA
Esecutore	DD
Data	31/07/2023

Descrizione
**SCHEMA ELETTRICO
QUADRO POWER CENTER**

Destinazione
REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO PER GALLINE
CASCINA GARRU' - CASEI GEROLA (PV)

Foglio
3

Segue
/