

# *SCHEMA ELETTRICO*

## QUADRO ZONA SUD

Committente


REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO  
 AVICOLO PER GALLINE  
 CASCINA GARRU'  
 CASEI GEROLA (PV)

				Disegno N°: <b>E-04</b>	NORME CEI EN 61439-1/2/3 NORME CEI 23-49; CEI 23-51
				<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>	DIRETTIVE 2014/30/UE; 2014/35/UE
Revisione	Descrizione	Data	Firma	Descrizione	Foglio
	<b>BRM</b> S.R.L. ELETTROIMPIANTI VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV) TEL. 0381 310719/20	Nome File	6286	SCHEMA ELETTRICO QUADRO ZONA SUD	1
		Directory	ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA		REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO PER GALLINE CASCINA GARRU' - CASEI GEROLA (PV)
		Esecutore	DD		
		Data	31/07/2023		

0		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
Costruttore		BRM																	
Numero di matricola		6286																	
Installazione		A PARETE																	
Grado di protezione IP		65																	
Tensione nominale V		400/230V-50Hz																	
Tensione ausiliari V		230																	
Corrente nominale A		63																	
Corrente di c.c. kA		6																	
Note																			

SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA				INTERRUTTORE GENERALE		PRESE FM	LUCE PENSILINA 1	LUCE PENSILINA 2
POTENZA								
TENSIONE	V			400/230		400/230	230	230
INTERRUTTORE	CORRENTE A			4x63		4x16	2x16	2x16
	CORRENTE Id A					0,03	0,03	0,03
	TEMPO Id							
	TIPO			INS63		iC60H VIGI	iC60H VIGI	iC60H VIGI
CONTATTORE	CORRENTE A							
	BOBINA V							
	TIPO							
CAVO	SEZIONE mmq					5G4	3G2,5	3G2,5
	SIGLA							
	TIPO					FG160R16	FG160R16	FG160R16
NOTE								

 VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV) TEL. 0381 310719/20	Nome File	6286	Descrizione SCHEMA ELETTRICO QUADRO ZONA SUD Destinazione REALIZZAZIONE ALLEVAMENTO AVICOLO PER GALLINE CASCINA GARRU' - CASEI GEROLA (PV)	Foglio	2
	Directory	ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA		Segue	3
	Esecutore	DD			
	Data	31/07/2023			

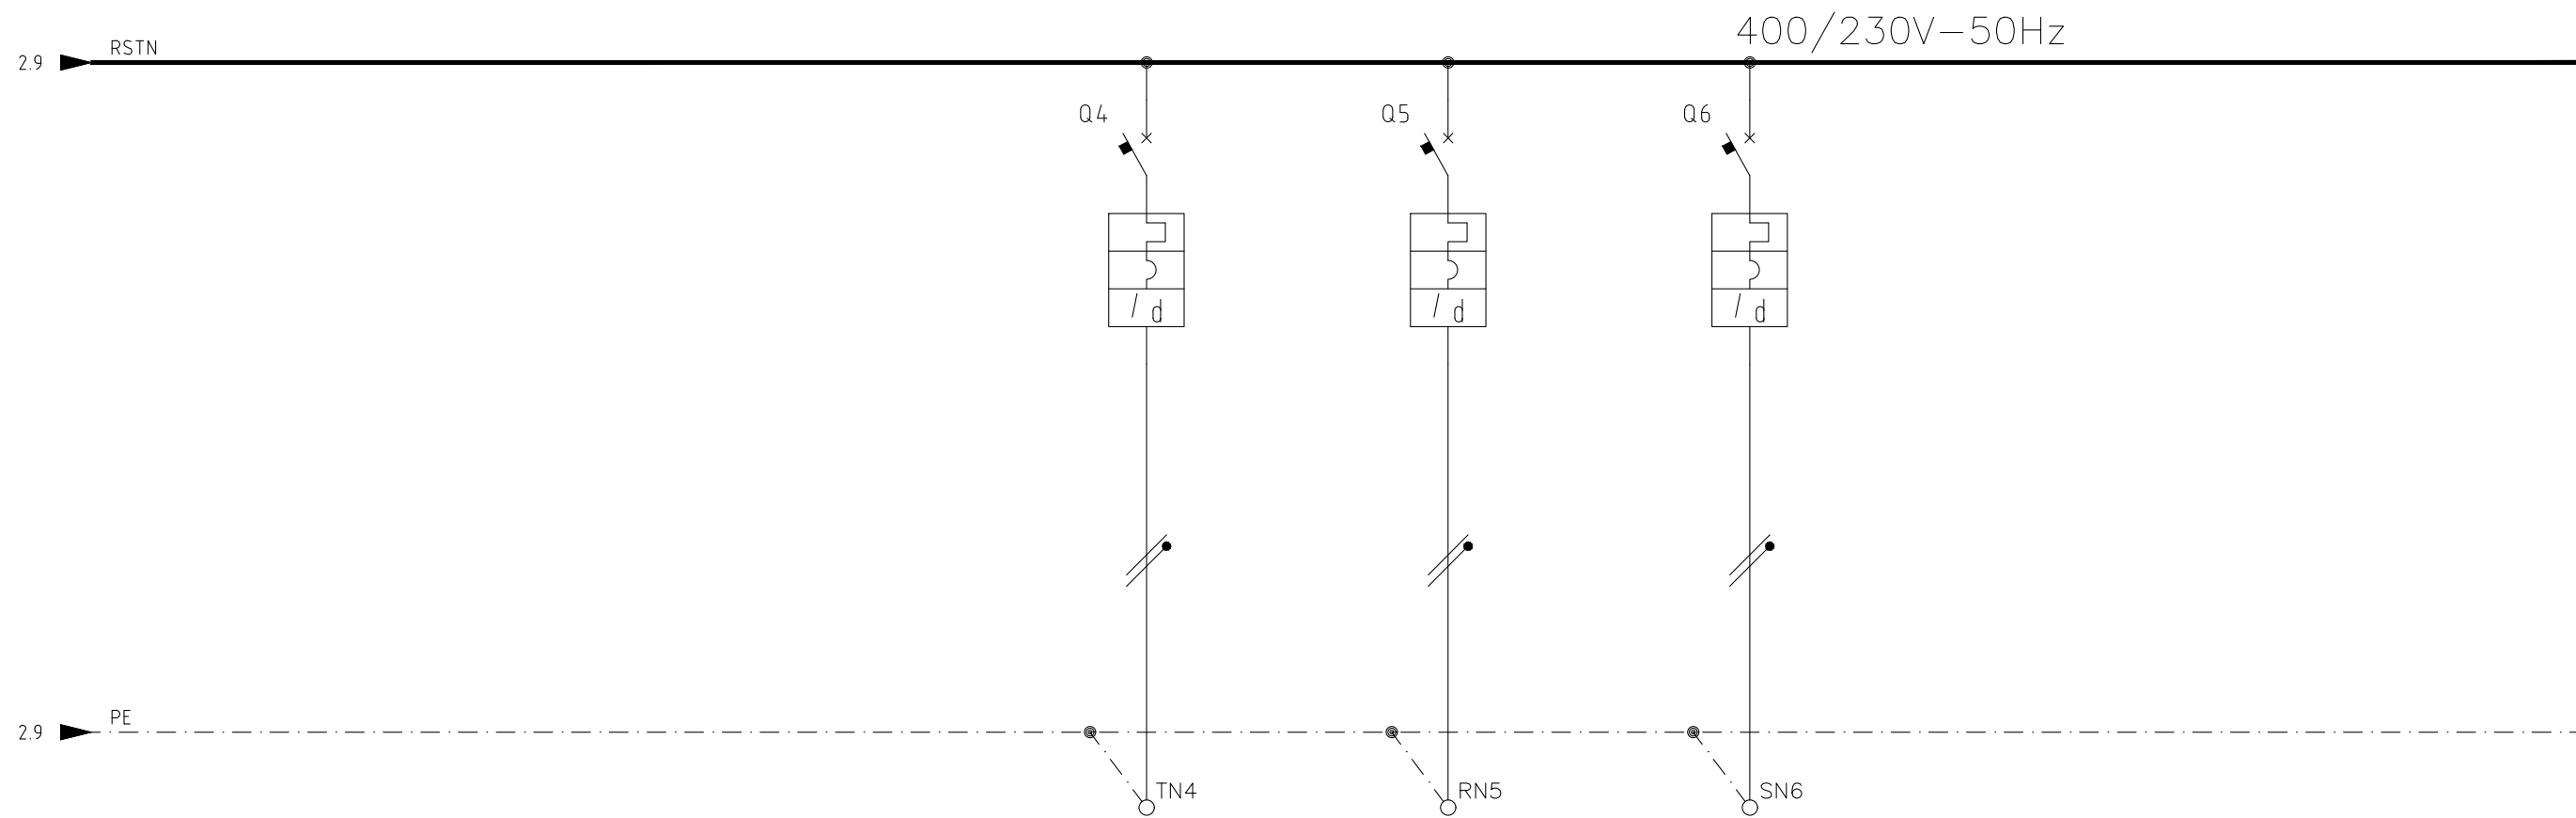

SIGLA UTENZA								
DENOMINAZIONE UTENZA			LUCE ESTERNA 1	LUCE ESTERNA 2	LUCE USCITE DI SICUREZZA			
POTENZA								
TENSIONE	V		230	230	230			
INTERRUTTORE	CORRENTE A		2x16	2x16	2x16			
	CORRENTE I <sub>d</sub> A		0,03	0,03	0,03			
	TEMPO I <sub>d</sub>							
	TIPO		iC60H VIGI	iC60H VIGI	iC60H VIGI			
CONTATTORE	CORRENTE A							
	BOBINA V							
	TIPO							
CAVO	SEZIONE mmq		3G2,5	3G2,5	3G2,5			
	SIGLA							
	TIPO		FG160R16	FG160R16	FG160R16			
NOTE								

**BRM** S.R.L.  
ELETTROIMPIANTI

VIA TORTONA,5/7 27029 VIGEVANO (PV)  
TEL. 0381 310719/20

Nome File	6286
Directory	ALLEVAMENTO POLLI_CASEI GEROLA
Esecutore	DD
Data	31/07/2023

Descrizione	SCHEMA ELETTRICO QUADRO ZONA SUD
Destinazione	

Foglio	3
Segue	/